

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 094 /UBND

TP. Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 01 năm 2018.

V/v thỏa thuận tuyến cáp ngầm  
đường dây 22kV cấp điện cho dự  
án: Khu dân cư kết hợp chỉnh  
trang đô thị phía Bắc Hồ điều hòa,  
thành phố Quảng Ngãi.

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Ân Phú.

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Ân Phú tại Công văn số 1198/BQL ngày 30/12/2017 về việc xin thỏa thuận tuyến đường dây 22kV cấp điện KDC phía Bắc Hồ điều hòa, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi và đề xuất của phòng Quản lý đô thị thành phố tại Báo cáo số 04/BC-QLĐT ngày 10/01/2018, UBND thành phố có ý kiến sau:

1. Thống nhất thỏa thuận tuyến cáp ngầm đường dây 22kV cấp điện cho tuyến cáp ngầm đường dây 22kV cấp điện cho dự án: Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Bắc hồ điều hòa, thành phố Quảng Ngãi. Vị trí, hướng tuyến cấp điện cụ thể như sau:

- Vị trí: Tuyến cáp điện đường dây 22kV đi ngầm dọc bờ Tây mương thoát nước hồ điều hòa Bàu Cả, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi.

- Tim mương cáp ngầm cách thành mương thoát nước hiện trạng 0,5m.

- Điểm đầu: Đầu nối tại trụ trạm biến áp Bà Triệu 4 trên vỉa hè đường Bà Triệu.

- Điểm cuối: Tại trạm biến áp (xây dựng mới) trong đất dự án: Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị phía Bắc hồ điều hòa, thành phố Quảng Ngãi.

- Tổng chiều dài đoạn cáp ngầm khoảng 275m.

- Chiều sâu chôn cáp theo qui định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

*(Chi tiết bản vẽ hướng tuyến kèm theo).*

2. Việc triển khai giai đoạn tiếp theo, đề nghị Chủ đầu tư thực hiện đúng qui định hiện hành.

3. Kiến nghị: Trong trường hợp UBND thành phố có kế hoạch sử dụng phần diện tích đất nêu trên vào mục đích khác, Chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý sử dụng có trách nhiệm tự tổ chức di dời.


UBND thành phố phúc đáp nội dung trên đề Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Ân Phú có cơ sở thực hiện./.

Nơi nhận: *PL*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Cty Điện lực Quảng Ngãi;
- Phòng QLĐT thành phố;
- CPVP, CV(XD);
- Lưu VT.

KT. CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH  
*Phước Hải*  
Trần Phước Hải






MẶT BẰNG THỎA THUẬN TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22KV SỐ ... NGÀY THÁNG 12 NĂM 2017  
 DỰ ÁN: KDC KẾT HỢP CHÍNH TRANG ĐÔ THỊ PHÍA BẮC HỒ BÌNH PHƯỚC TP QUẢNG NGÃI  
 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ: ĐẠI DIỆN UBND TP QUẢNG NGÃI

GIẤM ĐỐC

Nguyễn Anh Vũ

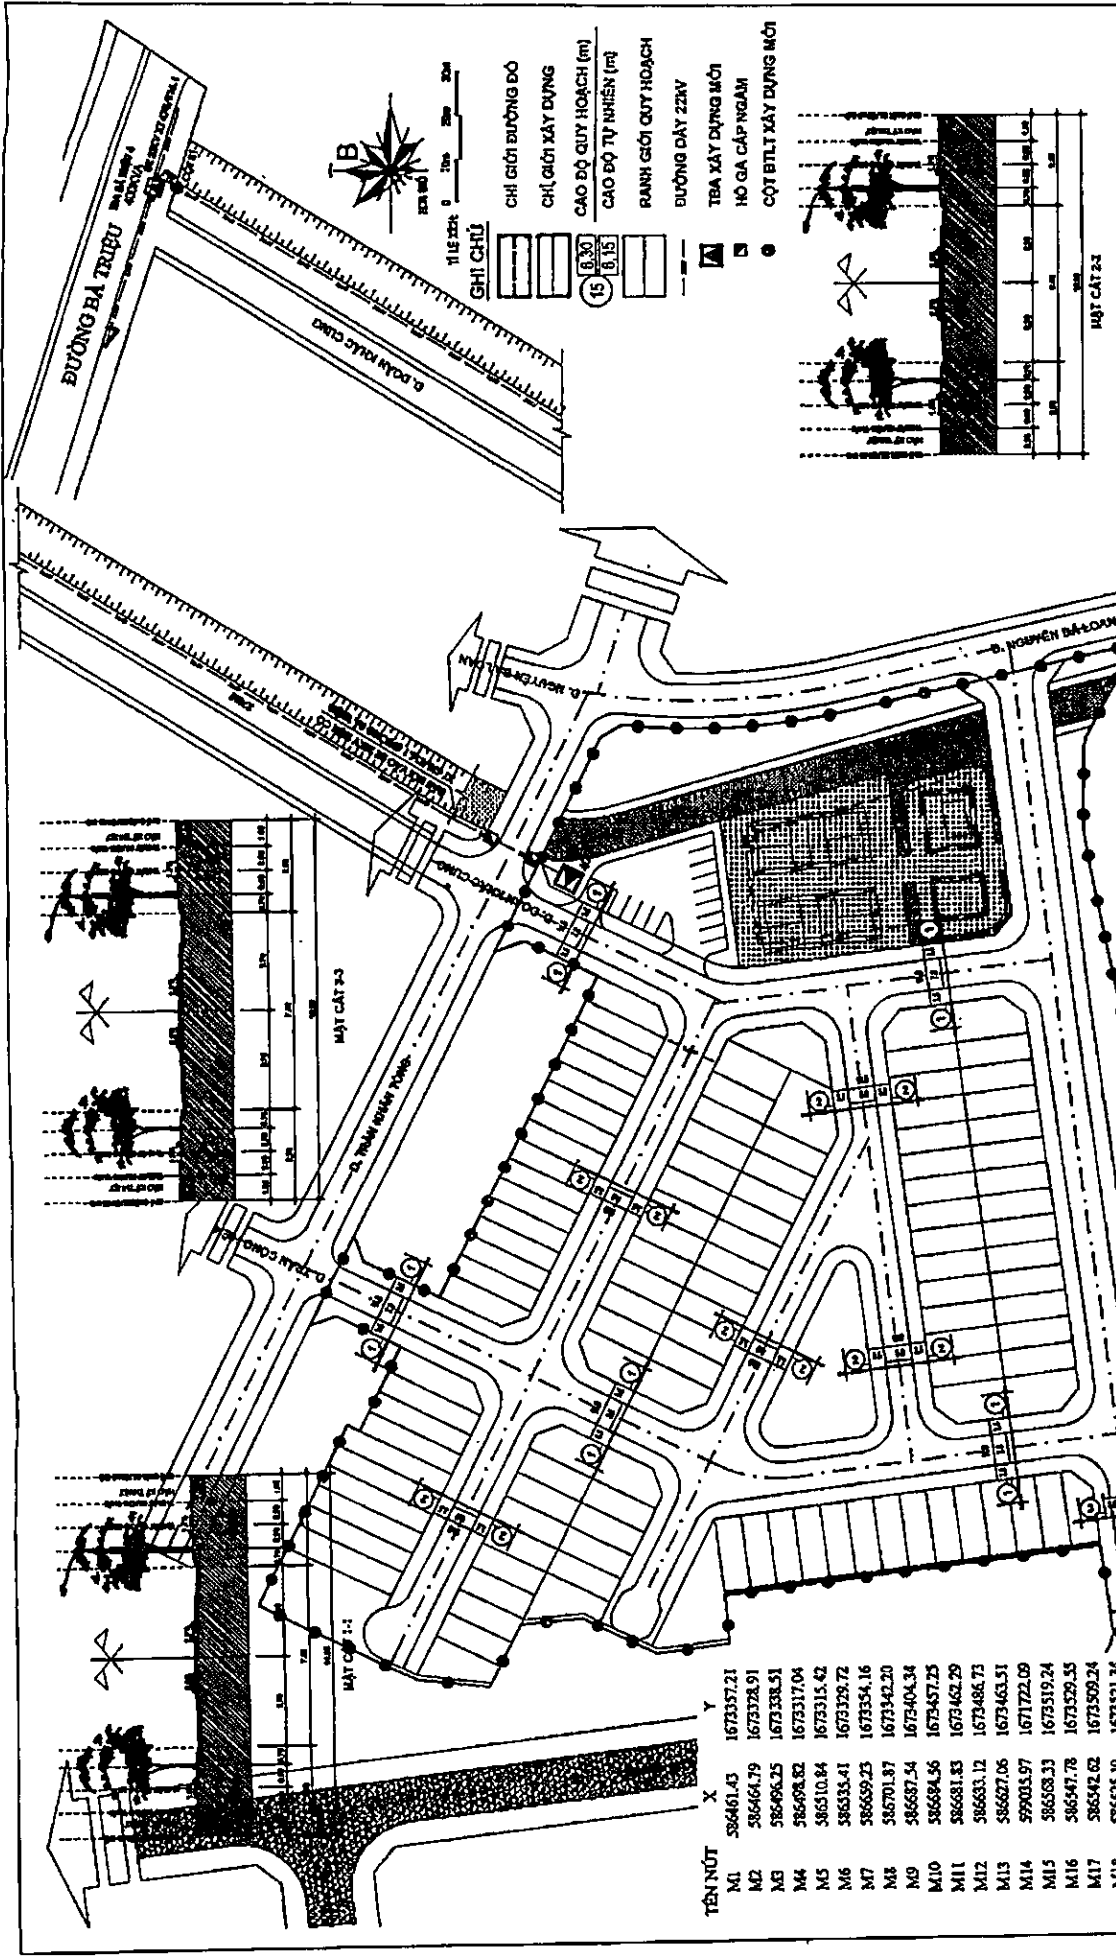

**BẢNG THÔNG KẾ ĐƯỜNG GIAO THÔNG**

Số	Tên đường	Chiều dài (m)	Lý giới (m)	Long đường (m)	Là đường (m)
1	Đường mặt cắt 1-1	313,12	14,0	7,0	2x3,5
2	Đường mặt cắt 2-2	403,85	13,0	6,0	2x3,5
3	Đường mặt cắt 3-3	234,36	14,5	7,5	2x3,5

TÊN NÚT	X	Y
M1	586461,45	1673357,21
M2	586464,79	1673378,91
M3	586466,25	1673338,51
M4	586468,82	1673317,04
M5	586510,84	1673315,42
M6	586535,41	1673328,72
M7	586559,25	1673354,16
M8	586701,87	1673442,20
M9	586687,34	1673404,34
M10	586584,56	1673457,25
M11	586681,85	1673462,29
M12	586583,12	1673486,73
M13	586627,06	1673463,51
M14	599035,97	1671722,09
M15	586568,33	1673519,24
M16	586547,78	1673529,35
M17	586542,62	1673509,24
M18	586525,19	1673521,34
M19	586484,08	1673541,97
M20	586466,42	1673506,78
M21	586464,30	1673490,36
M22	586478,76	1673483,16
M23	586479,94	1673469,06
M24	586471,54	1673457,52
M25	586470,52	1673435,64
M26	586484,49	1673436,47
M27	586494,55	1673432,61

TỈ LỆ THẺ: 0 2m 5m 20m

CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ  
 CHỈ GIỚI XÂY DỰNG  
 CAO ĐỘ QUY HOẠCH (m)  
 CAO ĐỘ TỰ NHIÊN (m)  
 RANH GIỚI QUY HOẠCH  
 ĐƯỜNG DÂY 22KV  
 TBA XÂY DỰNG MỚI  
 HỒ GA CẤP NGẦM  
 CỘT BTLT XÂY DỰNG MỚI

GHI CHÚ:  
 15 0,30  
 15 0,15

